
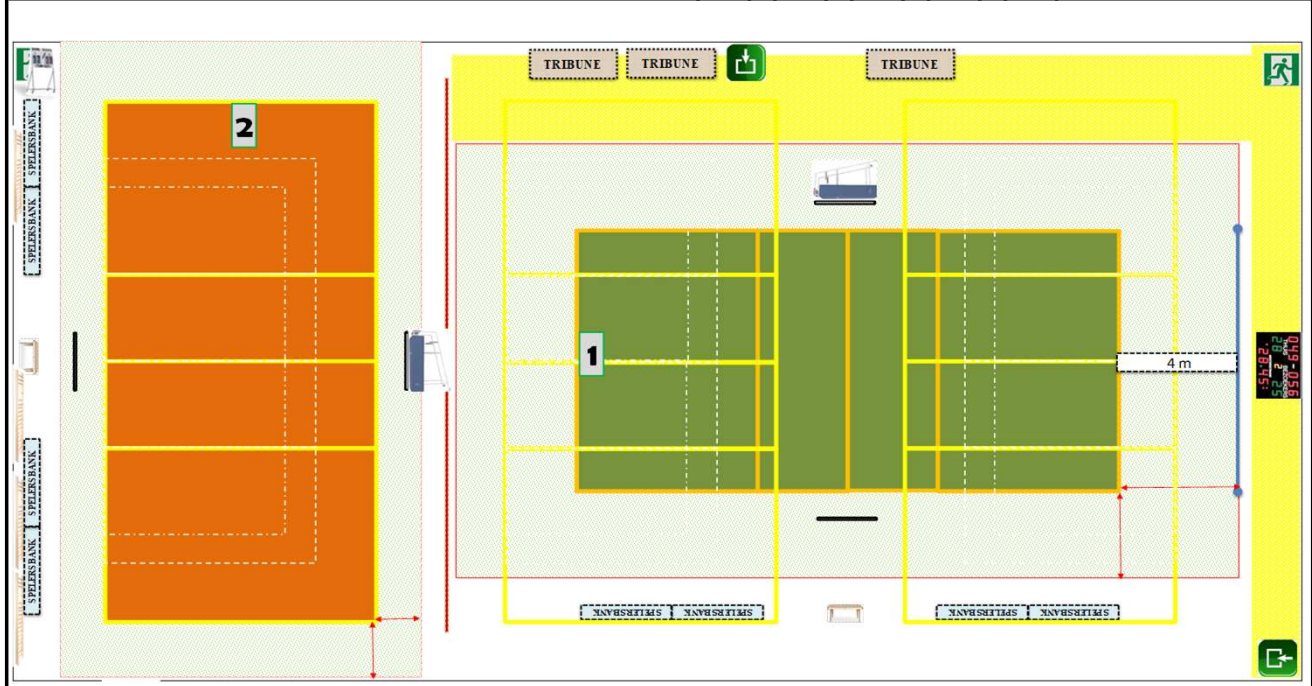


Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: M10		
	Gemeentelijke Sporthal Grimmertinge		
Adres:	Iepersestraat 52 H	8890 Moorslede	

Wedstrijdomgeving terrein 1 2



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
M10 -1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M10 -2	Homologatienorm terrein : 2		OK	OK		OK	OK	OK	OK
M10 -3	Homologatienorm terrein : 3								
M10 -4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

<p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN DE ZAAL</p> <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">GEEN DRANKEN IN GLAZEN VERPAKKING IN DE ZAAL</p>	<p>* GORDIJN: sluiten</p> <p>* OPSLAGZONE: op 4 meter van achterlijn (kant muur) op terrein 1</p> <p>* TOESCHOUWERS: op terrein 2 in publiekszone plaatsnemen</p>
---	---

Afmetingen	Zaaltype								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Lengte:</td> <td style="border: none;">40,6 m</td> <td style="border: none;">Breedte:</td> <td style="border: none;">25,7 m</td> <td style="border: none;">Oppervl.</td> <td style="border: none;">1043,42 m²</td> <td style="border: none;">Zaaltype</td> <td style="border: none;">2</td> </tr> </table>	Lengte:	40,6 m	Breedte:	25,7 m	Oppervl.	1043,42 m ²	Zaaltype	2	
Lengte:	40,6 m	Breedte:	25,7 m	Oppervl.	1043,42 m ²	Zaaltype	2		

Code	T1	T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking
1 Vrije zone	B	E	C	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
2 Hoogte	B	B	B	Minimum 6,50 m	Max. hoogte 8,1 m
3 Verlichting	C	D	C	Minimum 300 LUX	
4 Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5 Lijnen	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6 Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7 Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	Kleedkamers met douches	
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo
10 E.H.B.O.	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal
11 Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C	
12 Opwarming	C	C	C	Opwarmingsruimte	